


QUALITÉ DES COURS D'EAU VIS-À-VIS DU PHOSPHORE TOTAL EN 2023

SUR LE TERRITOIRE DES SAGE BRETONS - Tous sites et dispositifs de collecte confondus*

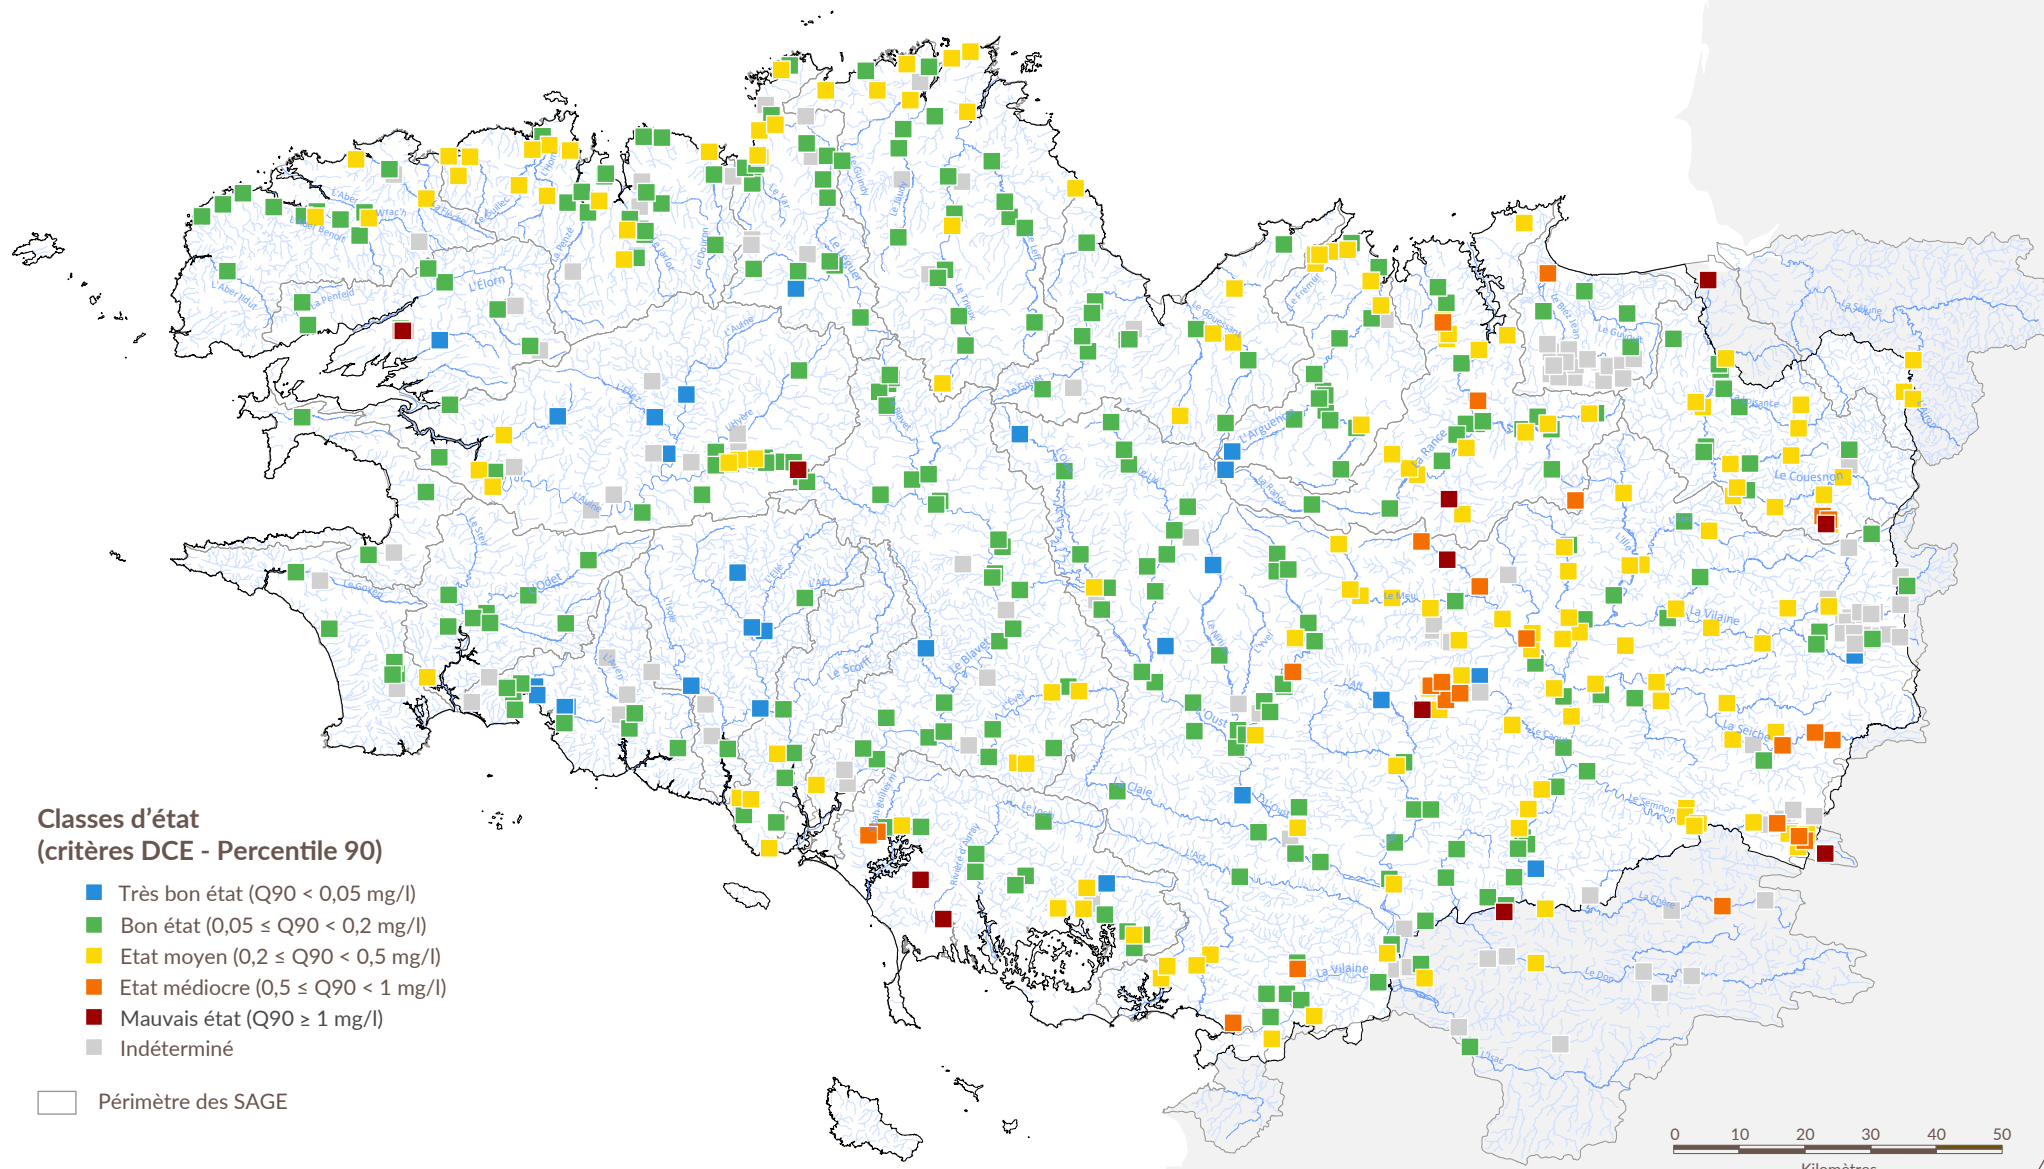

Classes d'état (critères DCE - Percentile 90)

- Très bon état ($Q90 < 0,05$ mg/l)
- Bon état ($0,05 \leq Q90 < 0,2$ mg/l)
- Etat moyen ($0,2 \leq Q90 < 0,5$ mg/l)
- Etat médiocre ($0,5 \leq Q90 < 1$ mg/l)
- Mauvais état ($Q90 \geq 1$ mg/l)
- Indéterminé

□ Périmètre des SAGE

