


CONCENTRATIONS MAXIMALES EN PESTICIDES ET EN NITRATES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES EN 2006



Teneurs maximales en nitrates
dépassement observé de la limite de 50 mg/l

Teneurs maximales en pesticides
dépassement observé de la limite de 0.1 µg/l

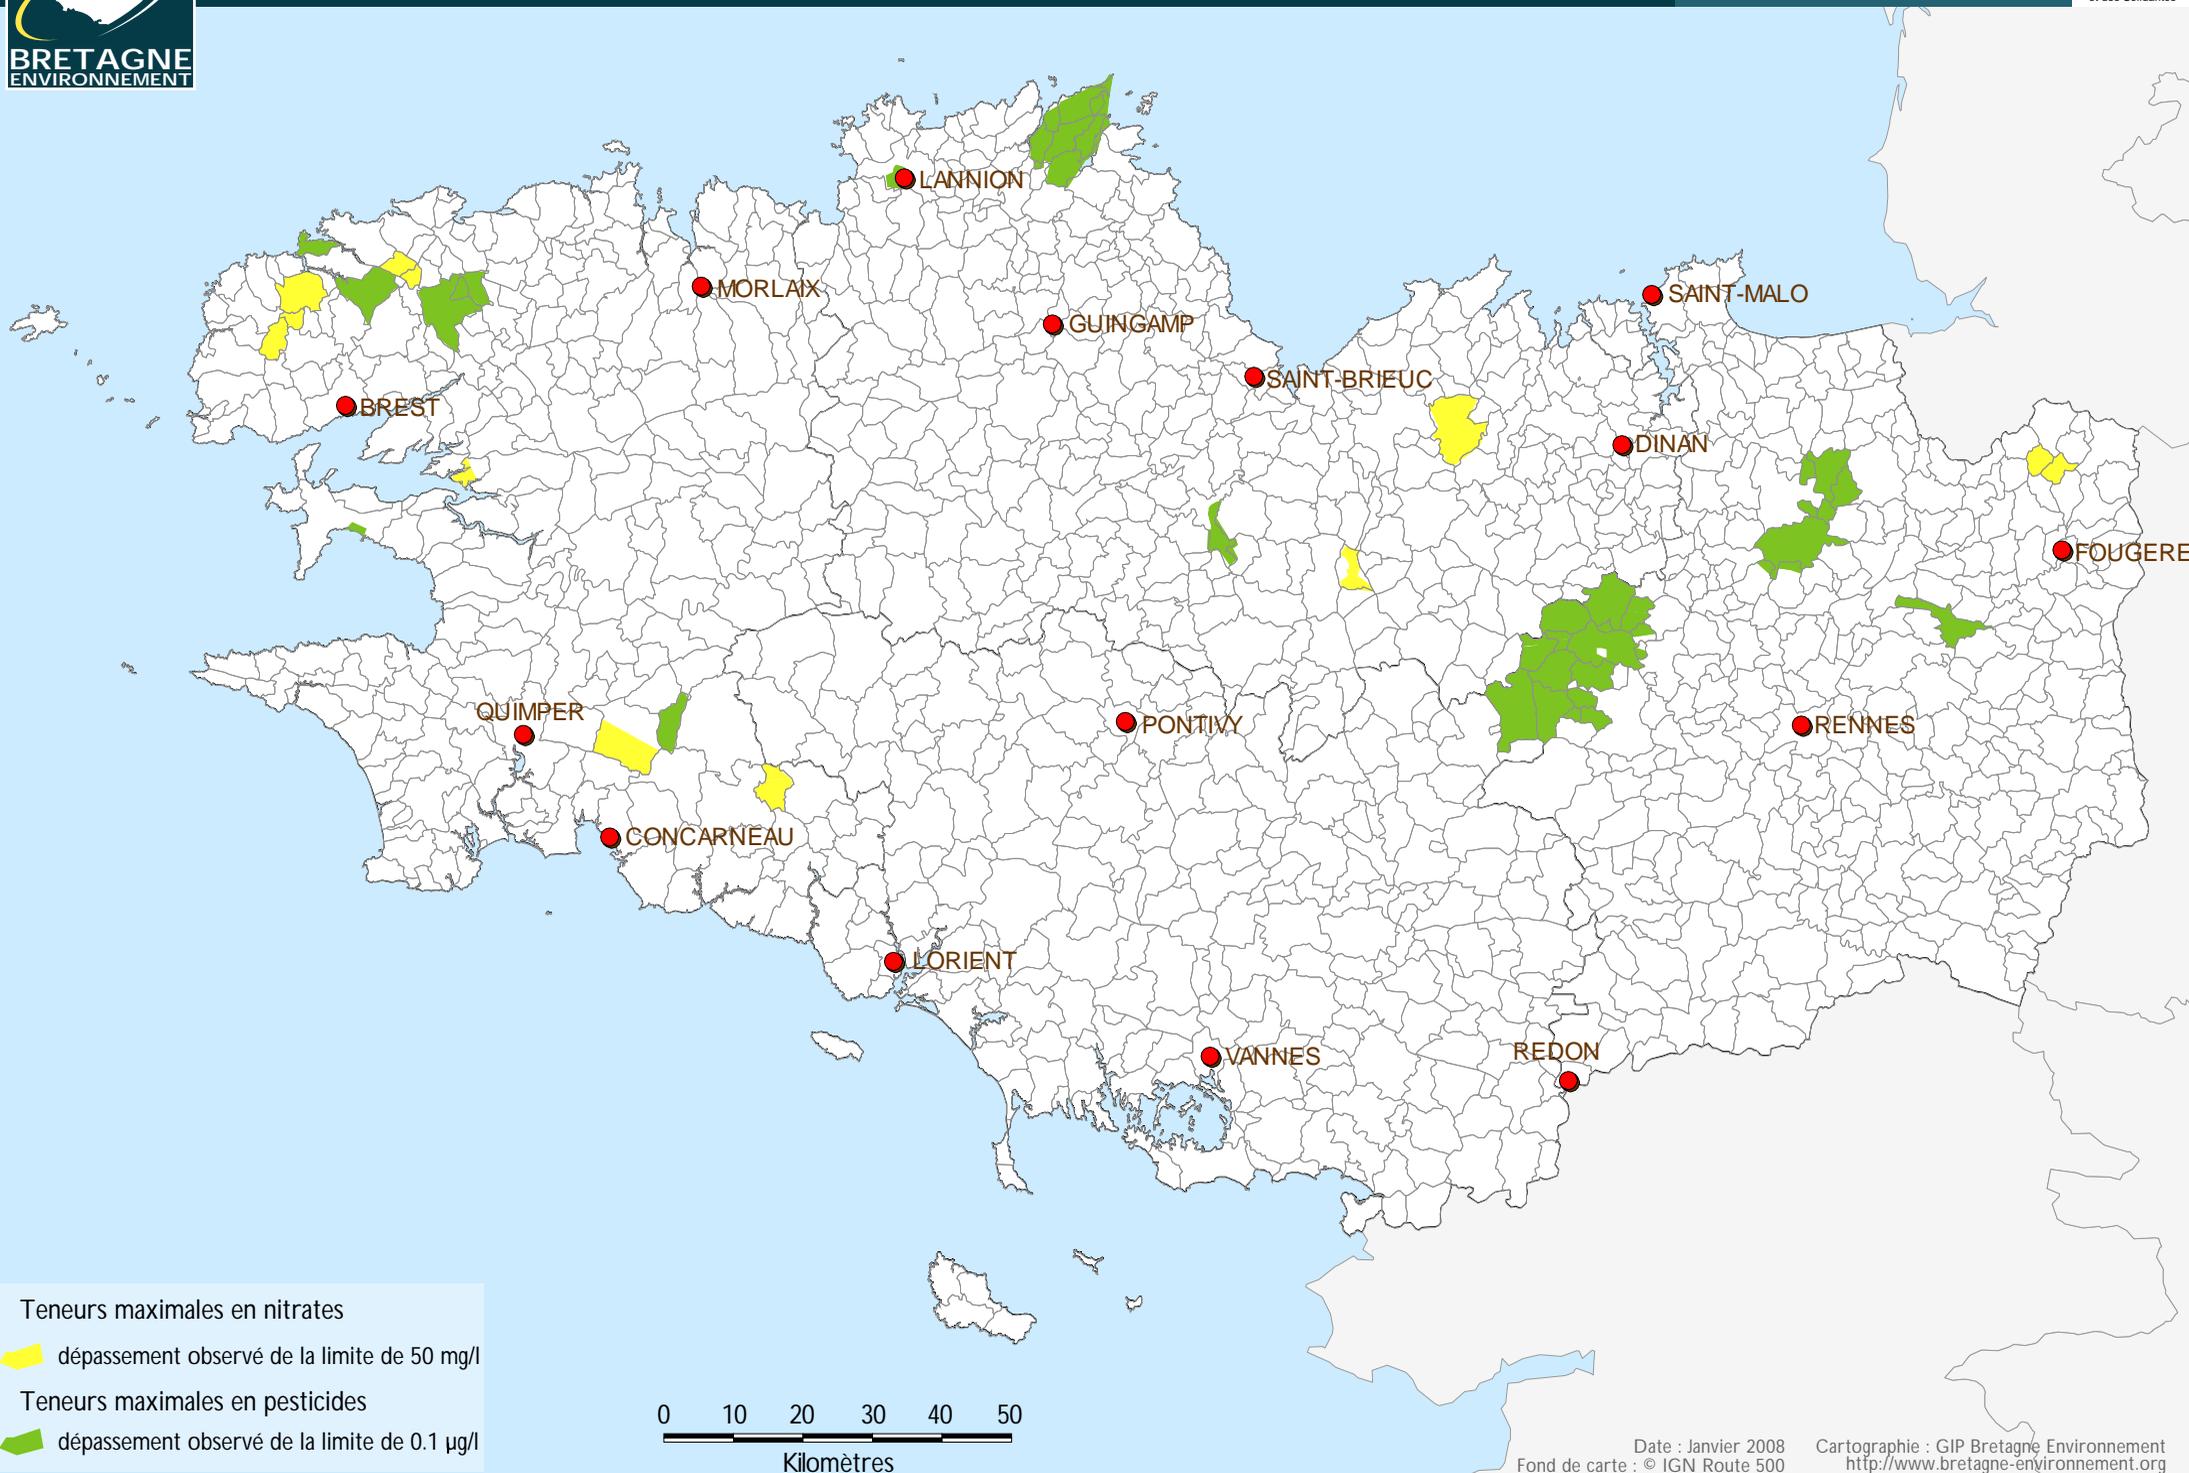